


A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben.

1

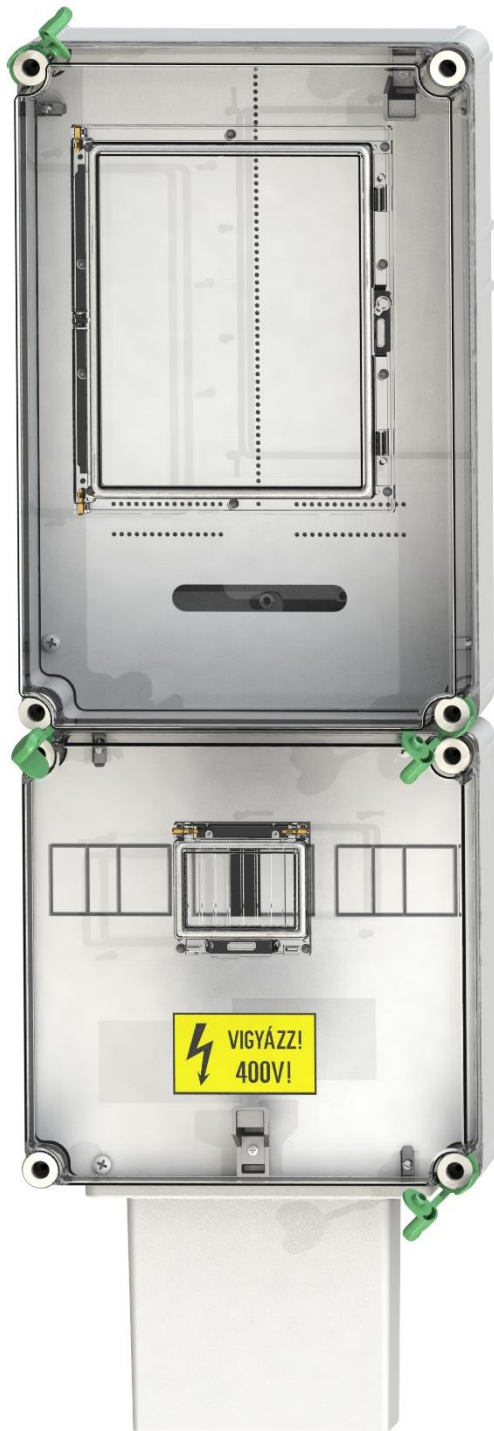

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-ÁK 12

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben,
1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval

2



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-ÁK 12-1D

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 2 db 3P 16A/230V dugaljjal

3



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-ÁK 12-1Fi

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 2 db 3P 16A/230V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékvezve

4



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-ÁK 12-3D

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal.

5



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-ÁK 12-3Fi

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval és túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékvezve

6




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO 1x6 ÁK

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, méretlen oldalon 1 db 1530 FO-E dobozzal, mért oldalon 1 db 1530 ÁK 1x6 fogyasztói elosztóval.

7

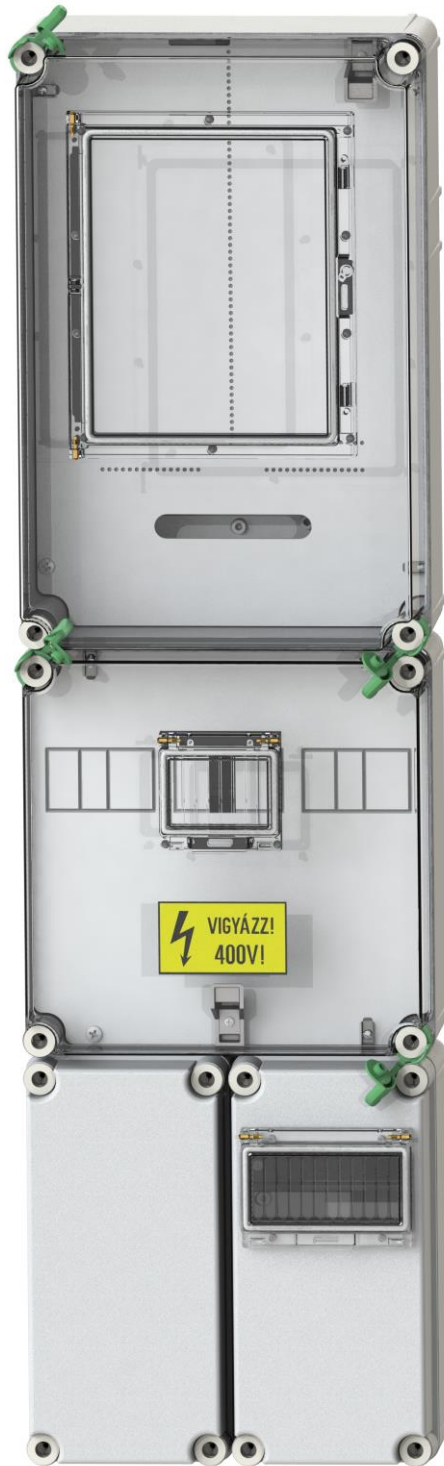

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO2

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, méretlen oldalon 1 db 1530 FO-E dobozzal, mért oldalon 1 db 1530 FO dobozzal

8




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FSK

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, méretlen oldalon 1 db 1530 FO-E dobozzal, mért oldalon 1 db 1530 FSK fogyasztói elosztóval

9

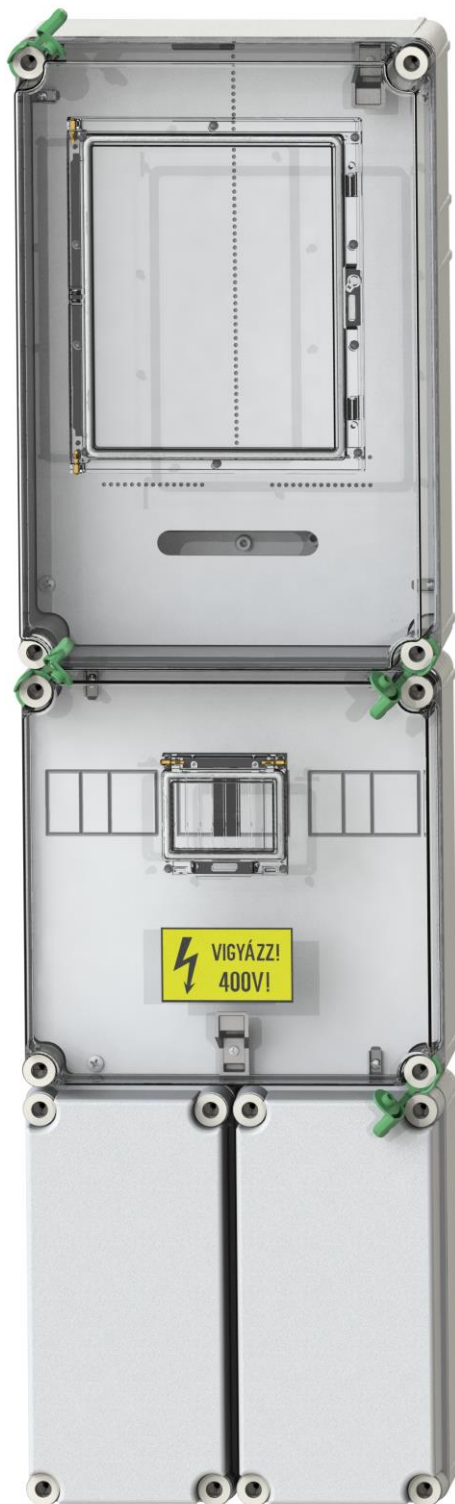


A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO 2x6 ÁK

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal

10

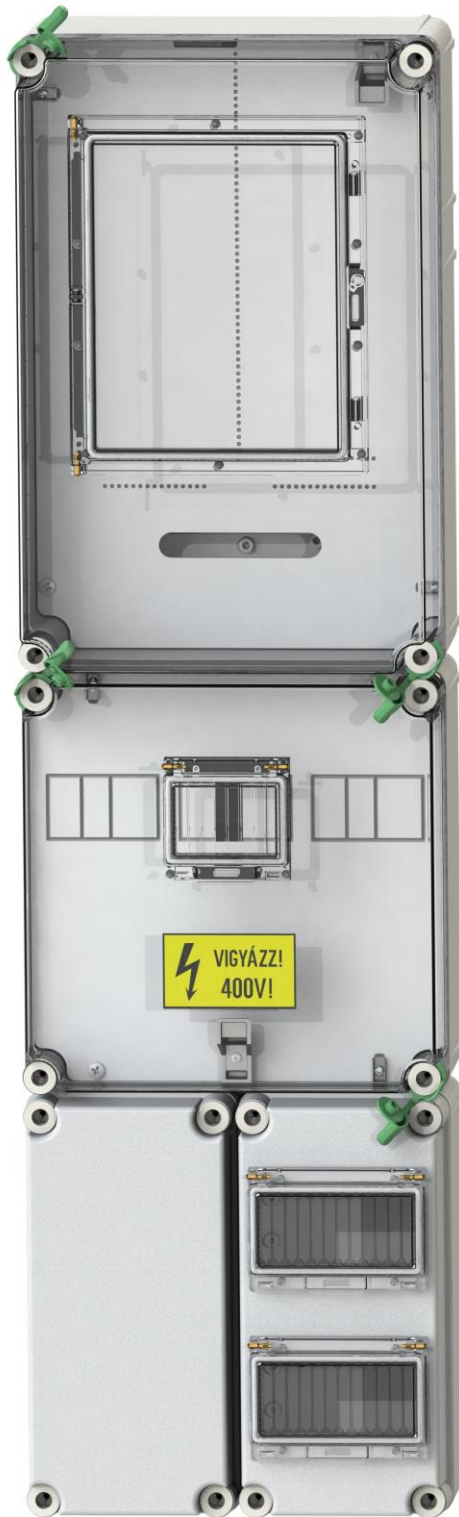

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO 2x6 ÁK-1D

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 2 db 3P 16A/230V dugaljjal

11



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO 2x6 ÁK-1Fi

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 2 db 3P 16A/230V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékvezve.

12




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO 2x6 ÁK-3D

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal

13

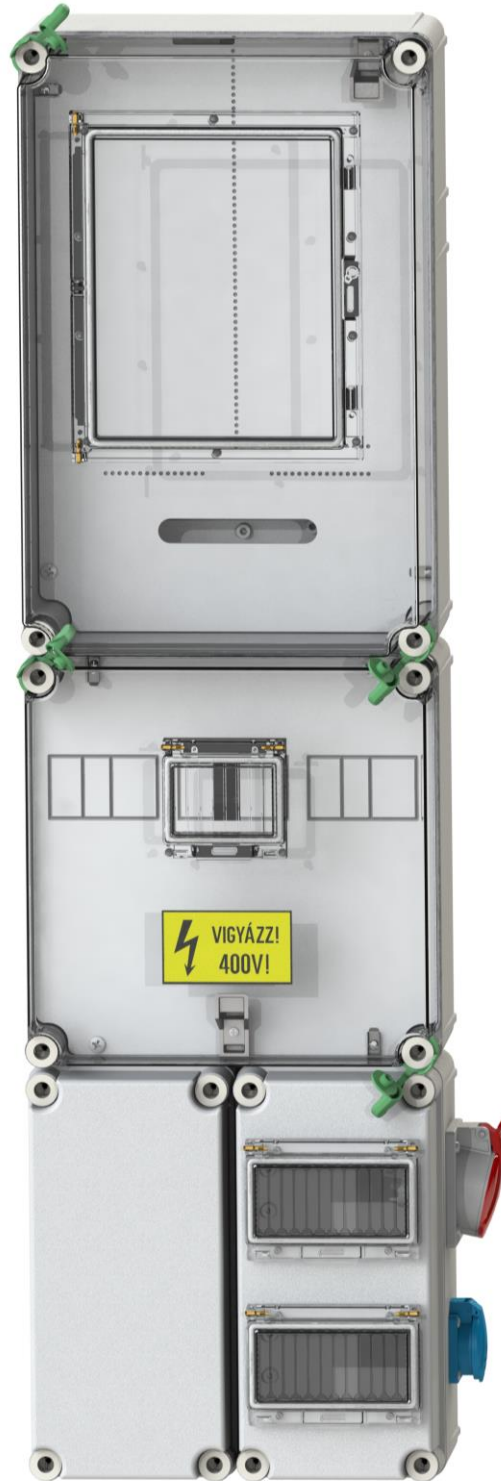


A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-K-FO 2x6 ÁK-3Fi

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékvezve

14

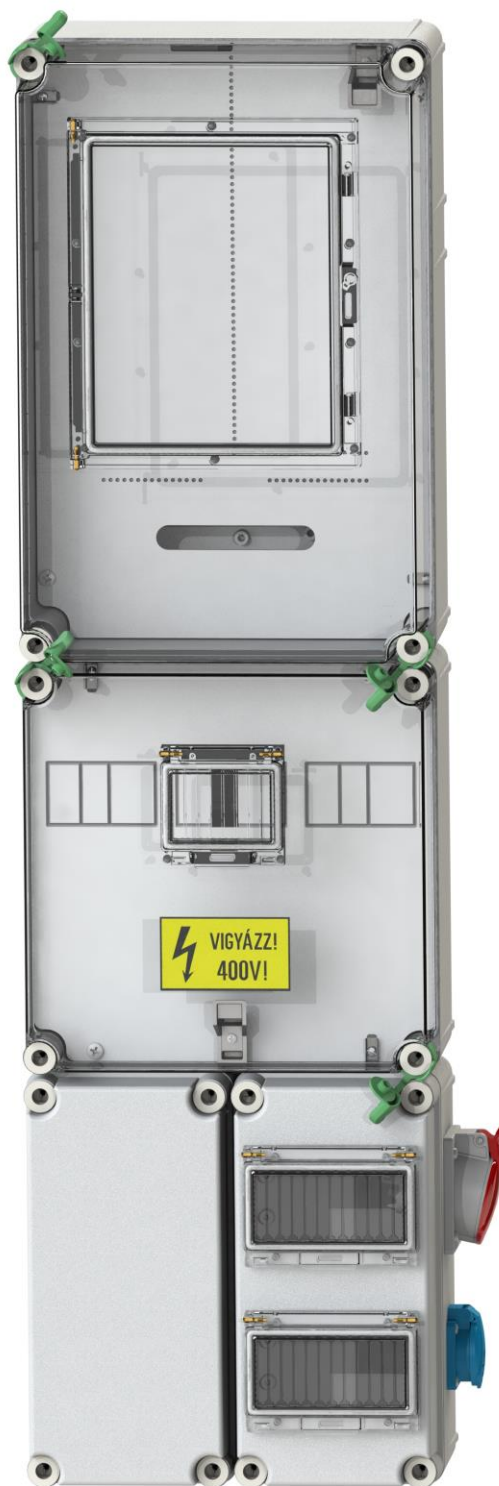

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-SZ

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben.

15



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-SZ ÁK 12

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval.

16



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-SZ ÁK 12-1D

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 2 db 3P 16A/230V dugaljjal.

17



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-SZ ÁK 12-1Fi

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 2 db 3P 16A/230V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékezve

18



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-SZ ÁK 12-3D

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal.

19



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-SZ ÁK 12-3Fi

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 1 db 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, és túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékezve

20



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 3075 Fm-FCs

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, felső csatlakozáshoz, felső elhelyezésű PVT 1530-E méretlen oldali dobozzal

21



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 VFm-K

CSP21.E017(PVT 6075 VFm-K)-K-V63.80A

Egy felhasználói helyes V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 VFm-Sz

CSP21.E018(PVT 6075 VFm-SZ)-Sz-V63.80A

Egy felhasználói helyes V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben

23

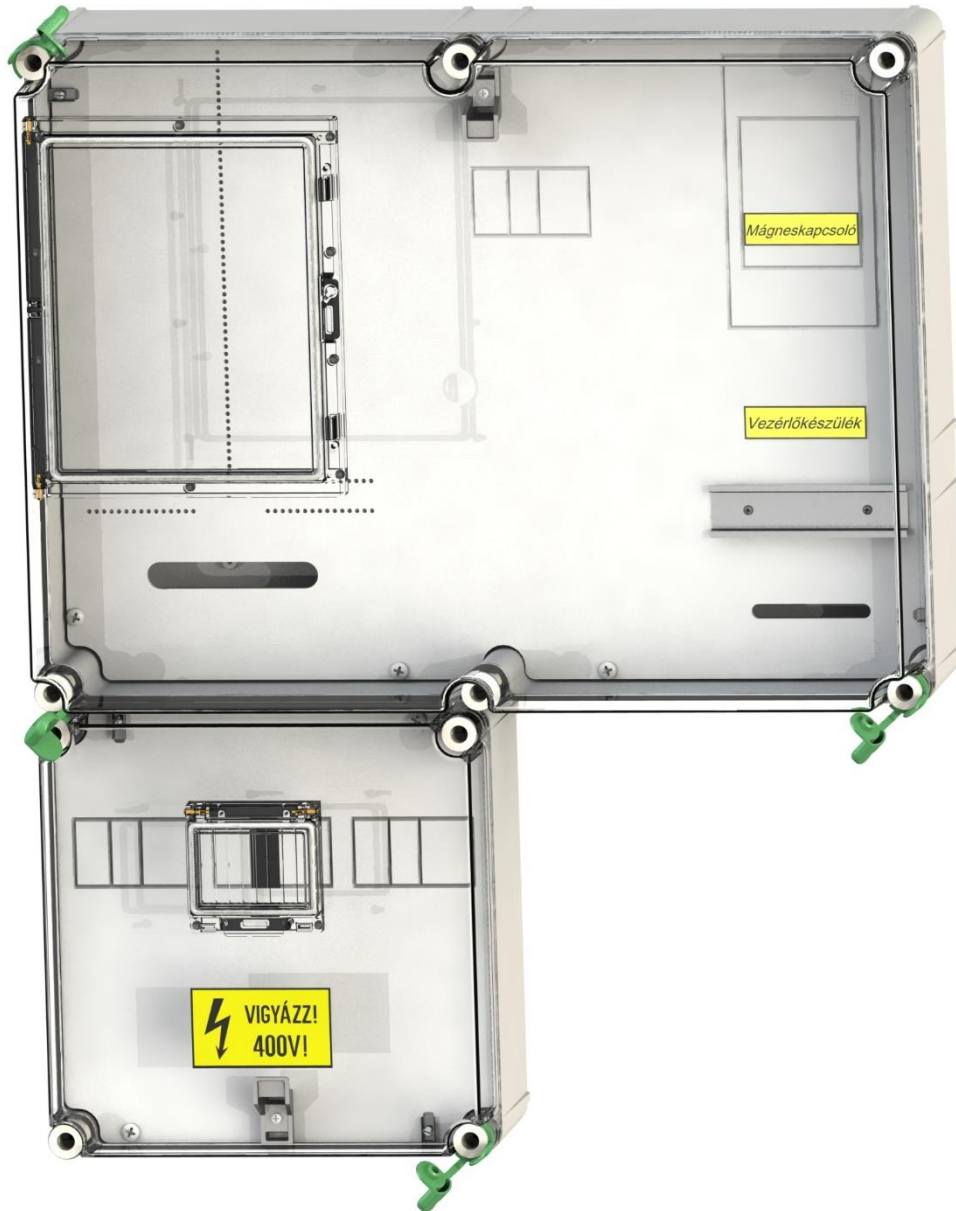

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-K

CSP21.E019(PVT 6075 Á-V Fm-K)-K-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben.

24



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-K ÁK

CSP21.E019(PVT 6075 Á-V Fm-K)-K-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 2 db felső elhelyezésű 1530 ÁK 12 NÁF fogyasztói elosztóval

25



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-K KF

CSP21.E019(PVT 6075 Á-V Fm-K)-K-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-K KF-3D

CSP21.E019(PVT 6075 Á-V Fm-K)-K-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal

27



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-K KF-3Fi

CSP21.E019(PVT 6075 Á-V Fm-K)-K-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékvezve

28



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-Sz

CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-Sz ÁK

CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A

Egy felhasználói helyes V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben felületre szerelt kivitelben, 2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval

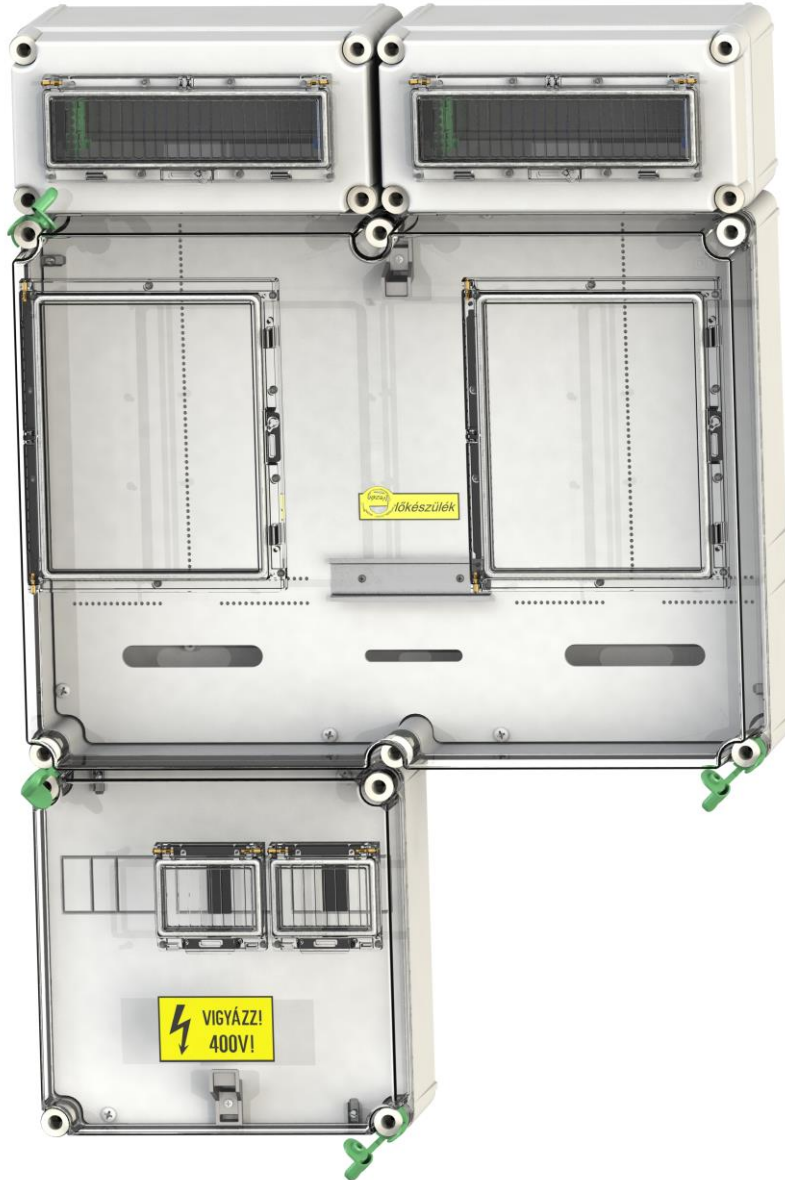

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-Sz KF

CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval

31



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-Sz-3D

CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetéki, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal

32



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm-Sz-3Fi

CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés szabadvezetéki, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékvezve

33



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V Fm-CSF50

CSP21.E021(PVT Á-V Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval, a PVT CSF50 modul nem tartalmazza a túlfeszültség levezetőt



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-K

CSP21.E022(PVT 6075 Á-V Fm 80-K)-K-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben

35



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-K ÁK

CSP21.E022(PVT 6075 Á-V Fm 80-K)-K-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben,
2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval

36



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-K KF

CSP21.E022(PVT 6075 Á-V Fm 80-K)-K-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval

37



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-K KF-3D

CSP21.E022(PVT 6075 Á-V Fm 80-K)-K-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínrel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal.

38



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-K KF-3Fi

CSP21.E022(PVT 6075 Á-V Fm 80-K)-K-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékvezve

39



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ

CSP21.E023(PVT 6075 Á-V Fm 80-Sz)-Sz-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben

40




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ ÁK

CSP21.E023(PVT 6075 Á-V Fm 80-Sz)-Sz-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 2 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval

41

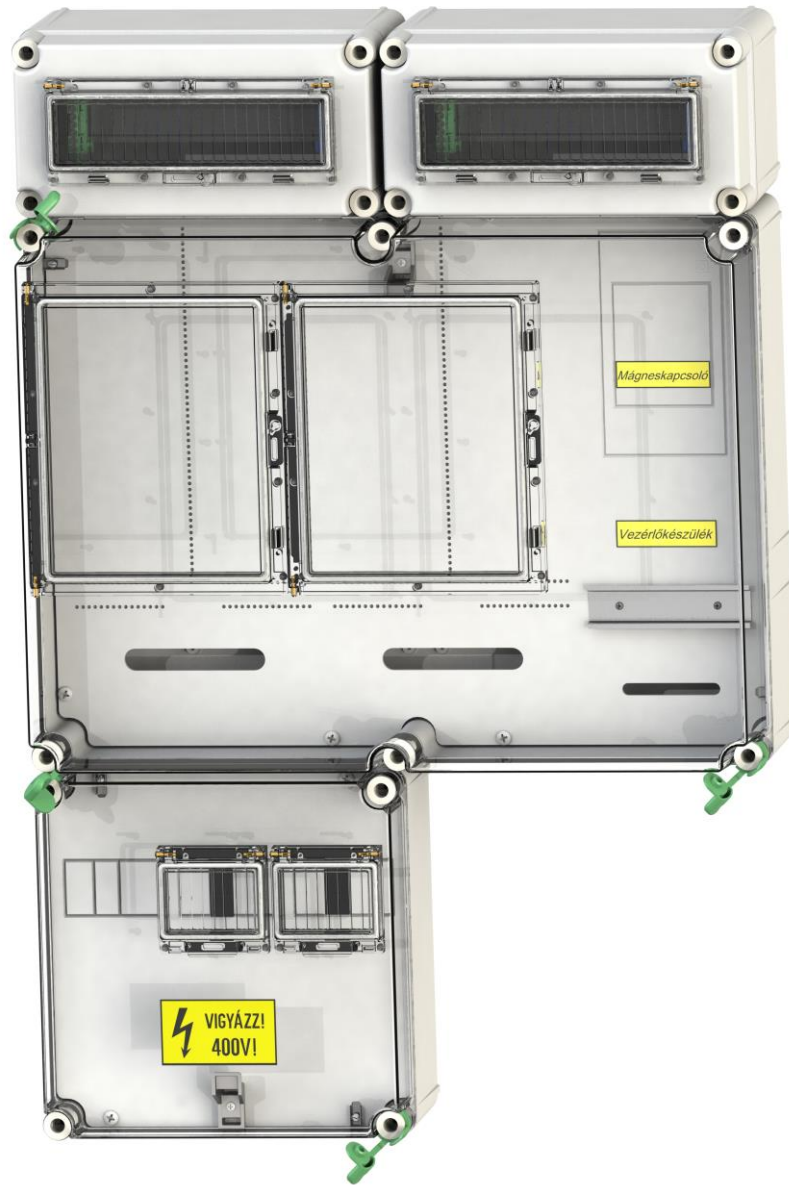


A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ KF

CSP21.E023(PVT 6075 Á-V Fm 80-Sz)-Sz-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval.

42

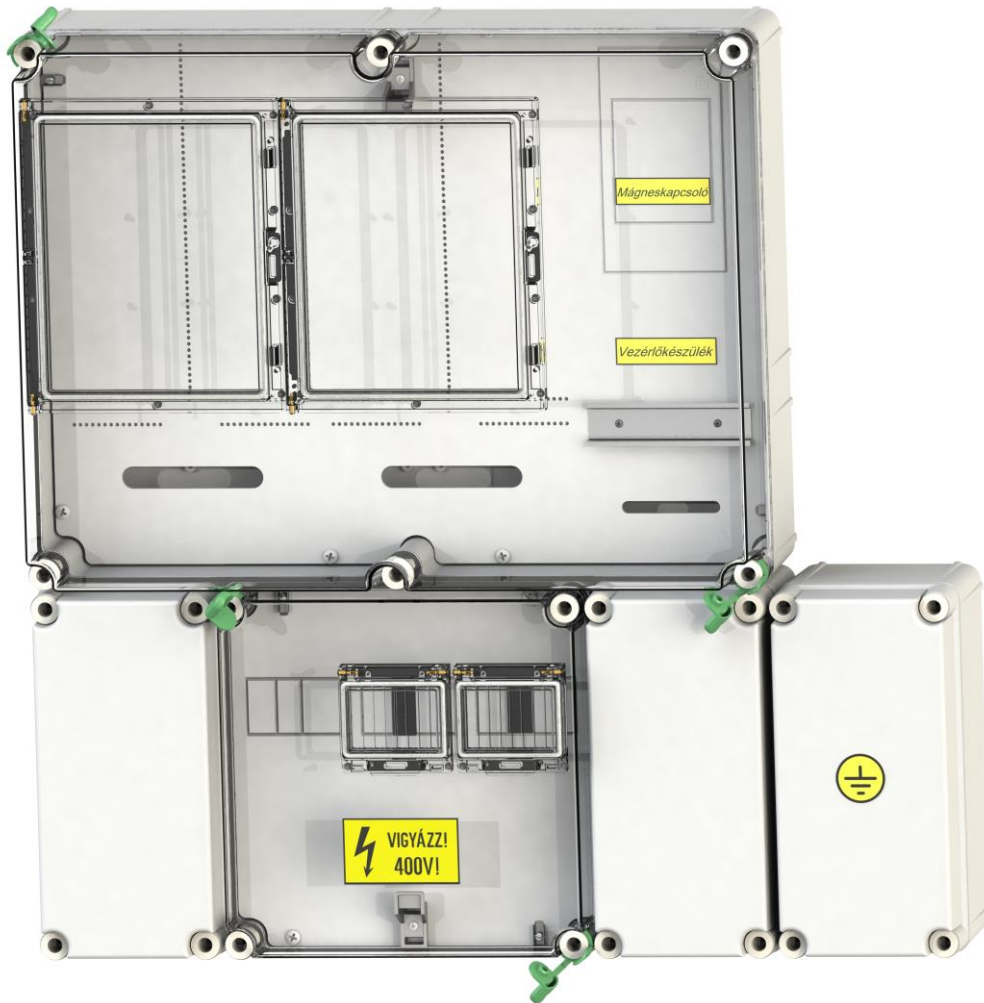

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ 3D

CSP21.E023(PVT 6075 Á-V Fm 80-Sz)-Sz-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal.

43



PVT 6075 Á-V Fm 80A-SZ 3Fi

CSP21.E023(PVT 6075 Á-V Fm 80-Sz)-Sz-M63.80-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, PVT 1530 FSK és PVT 1530 2x6 fogyasztó elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékezve

44



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V Fm 80A-CSF50**

CSP21.E024(PVT Á-V Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval, a PVT CSF50 modul nem tartalmazza a túlfeszültség levezetőt

45



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-K

CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

46



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-K ÁK

CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 fogyasztói elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

47



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-K KF

CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

48



PVT 7590 Á-V-H Fm-K KF-3D

CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.



PVT 7590 Á-V-H Fm-K KF-3Fi

CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1db 5P 16A/400V dugaljval, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékvezve. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ

CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

51



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ ÁK

CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

52



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ KF

CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

53



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ KF-3D

CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

54



PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ KF-3Fi

CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékezve. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-H Fm-CSF50

CSP21.E027(PVT Á-V-H Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval, a PVT CSF50 modul nem tartalmazza a túlfeszültség levezetőt. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

56



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K

CSP21.E028(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

57



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K ÁK

CSP21.E028(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

58



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K KF

CSP21.E028(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

59



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K KF-3D

CSP21.E028(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

60



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K KF-3Fi

CSP21.E028(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékvezve. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ

CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben.
Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ ÁK

CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

63



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ KF

CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

64



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ KF-3D

CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

65



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ KF-3Fi

CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljval, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékhezve. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50

CSP21.E030(PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

67



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K

CSP21.E031(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K)-K-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K-ÁK

CSP21.E031(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K)-K-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval

69



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K-KF

CSP21.E031(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K)-K-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval

70



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K-KF-3D

CSP21.E031(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K)-K-M63.80A-V32A-Hv32A)

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal

71



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K-KF-3Fi

CSP21.E031(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K)-K-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékezeve

72




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ

CSP21.E032(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben

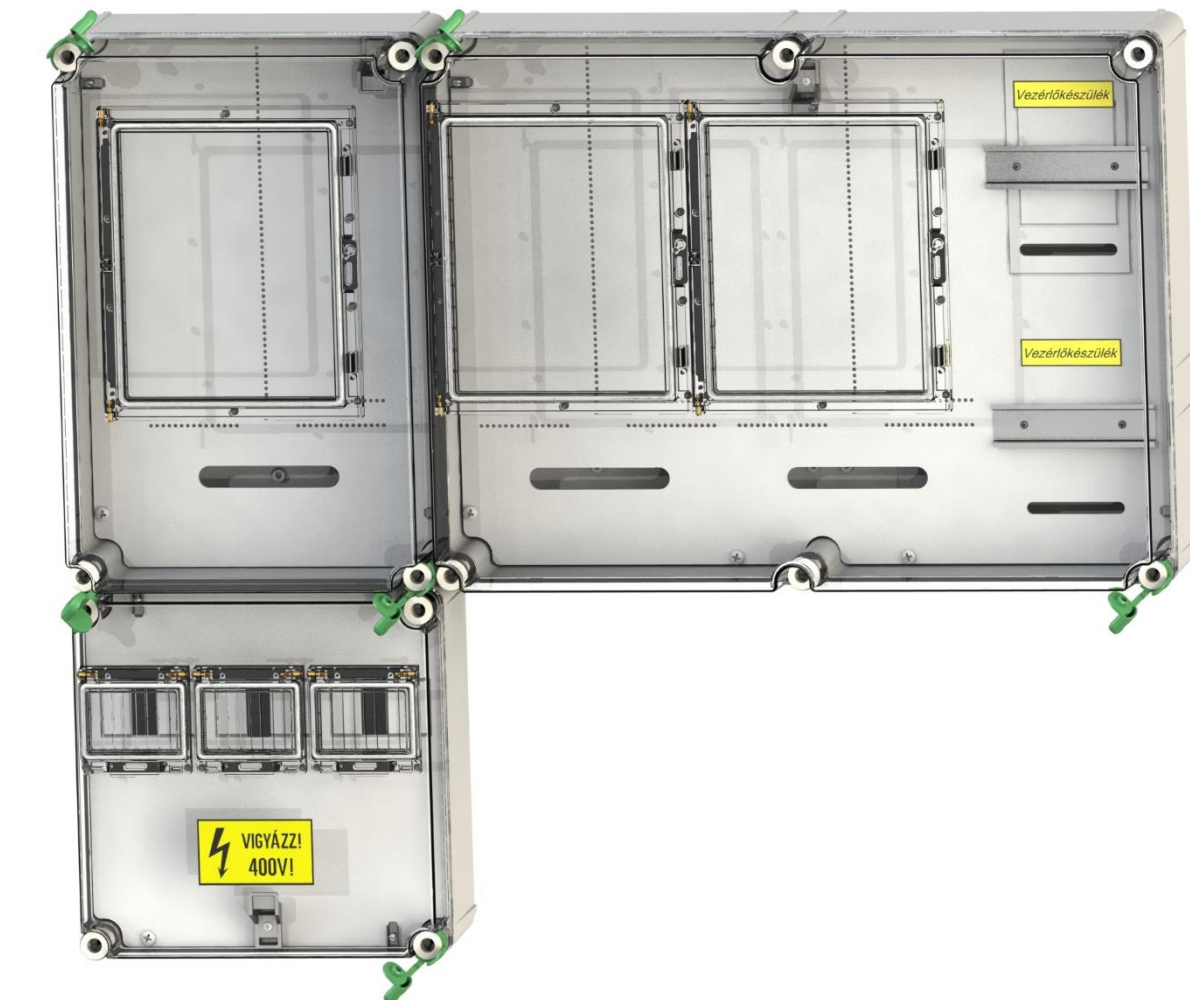

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ ÁK

CSP21.E032(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval

74




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ KF

CSP21.E032(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval

75

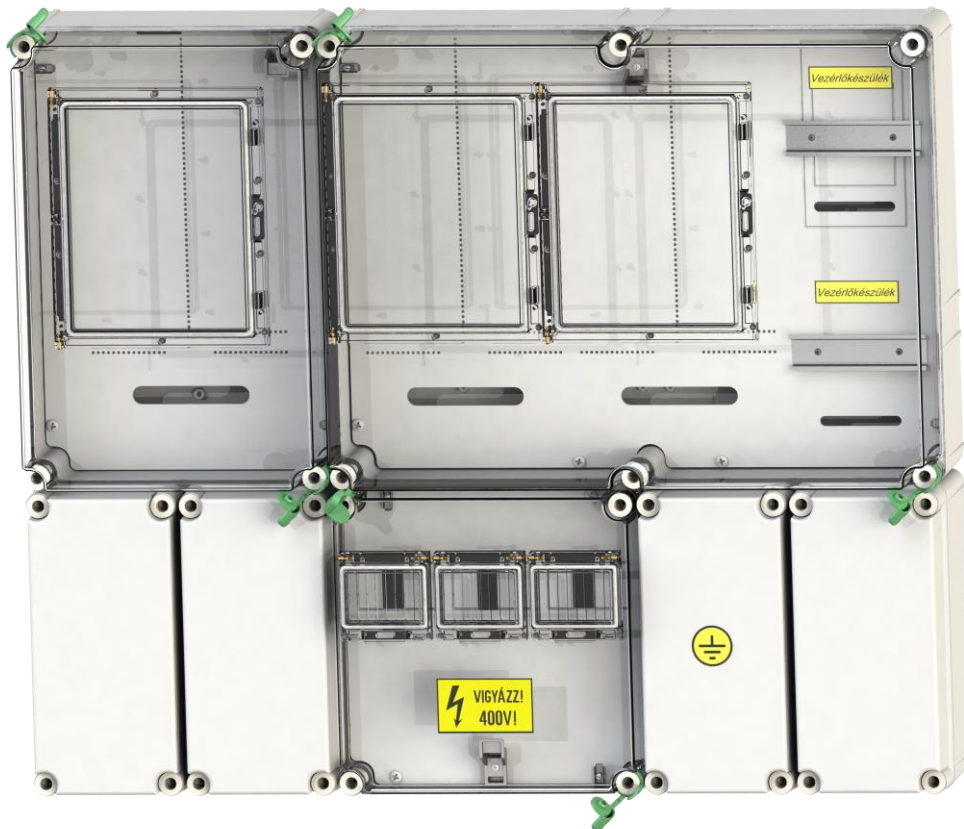

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ KF-3D

CSP21.E032(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal

76



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ KF-3Fi

CSP21.E032(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, kompletten vezetékezve

77



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm-CSF50

CSP21.E033(PVT Á-V-Hv Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A-Hv32A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval, a PVT CSF50 modul nem tartalmazza a túlfeszültség levezetőt

78



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-K

CSP21.E034(PVT Á-V-Hv Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben.

79



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-K-ÁK

CSP21.E034(PVT Á-V-Hv Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval.

80



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-K-KF

CSP21.E034(PVT Á-V-Hv Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK dobozzal



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-K-KF-3D

CSP21.E034(PVT Á-V-Hv Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal.

82



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-K-KF-3Fi

CSP21.E034(PVT Á-V-Hv Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékvezve



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ

CSP21.E035(PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ)-SZ-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben

84



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ ÁK

CSP21.E035(PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ)-SZ-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, 3 db 1530 ÁK 1x12 elosztóval.

85



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ KF

CSP21.E035(PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ)-SZ-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 3 db PVT 1530 FSK fogyasztói elosztóval

86



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ KF-3D

CSP21.E035(PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ)-SZ-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ KF-3Fi

CSP21.E035(PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ)-SZ-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, PVT 1530 FF fő földelő sínnel, 2 db PVT 1530 FSK és 1 db PVT 1530 2x6 fogyasztói elosztókkal, 1 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugaljjal, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel, teljesen vezetékezve



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50

CSP21.E036(PVT Á-V-Hv Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, felületre szerelt kivitelben, csatlakozó főelosztóval, a PVT CSF50 modul nem tartalmazza a túlfeszültség levezetőt

89

