


PVT-K-L-Fm-40

CSP21.ES118(PVT-K-L-Fm-40)-K-M63.80A / +

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval

1

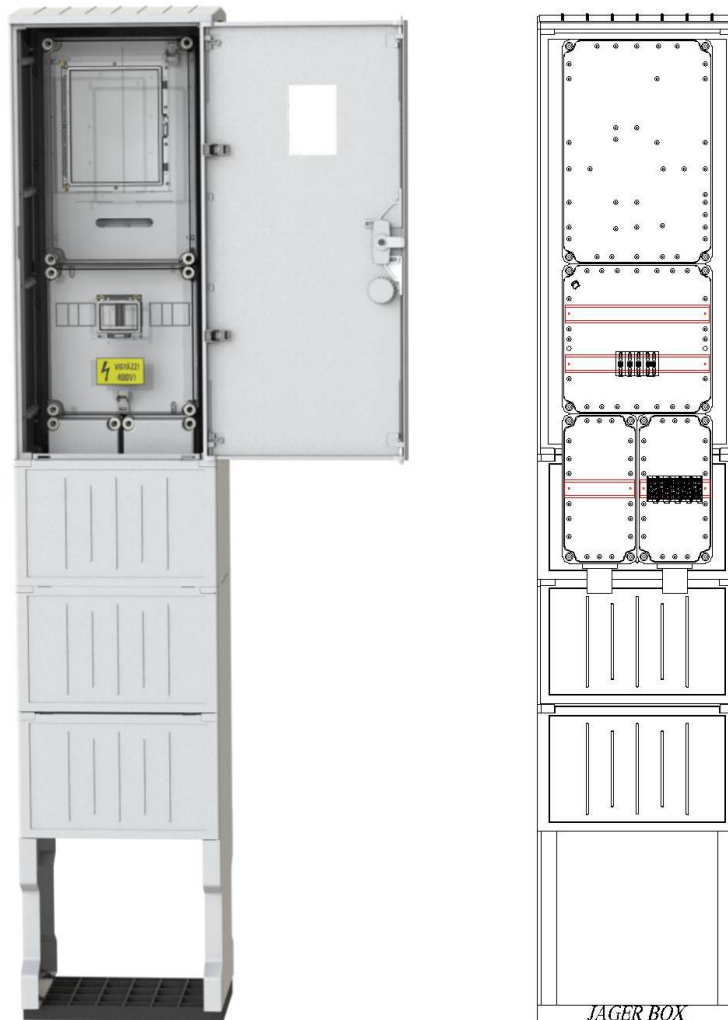


PVT-K-L-Fm

CSP21.ES051(PVT-K-L-Fm)-K-M63.80A / +

Egy felhasználói helyes M63.80A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval

2

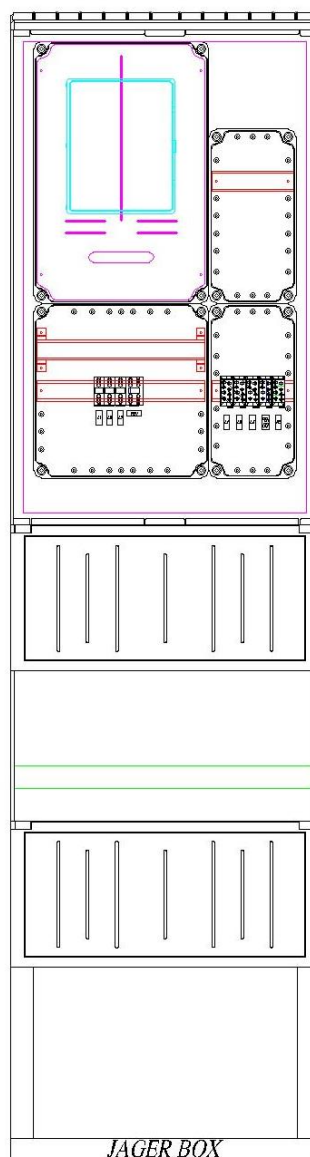


PVT-K-L-Fm-SB

CSP21.ES052(PVT-K-L Fm-SB)-K-M63.80A / +

Egy felhasználói helyes M63.80 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval a méretlen oldalon

3

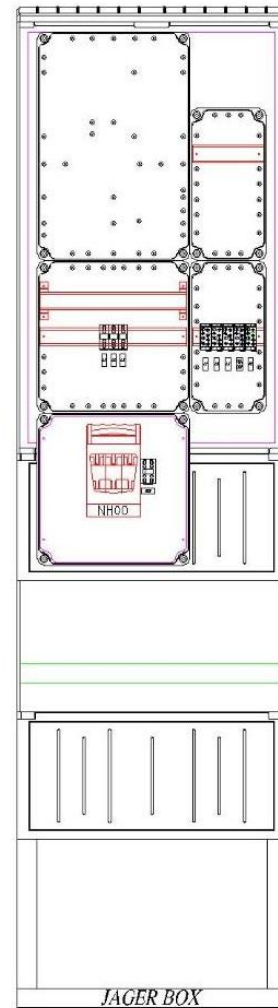


PVT-K-L-Fm-Fi

CSP21.ES053(PVT-K-L-Fm-Fi)-K-M63.80A / +

Egy felhasználói helyes M63.80 mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal

4

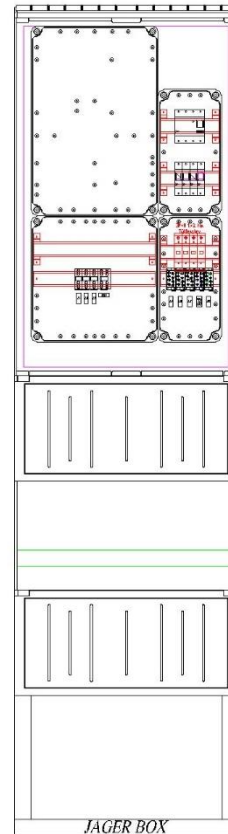


PVT-K-L Á-V Fm

CSP21.ES054(PVT-K-L Á-V Fm)-K-M63.80A-V32A / +

Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval



5

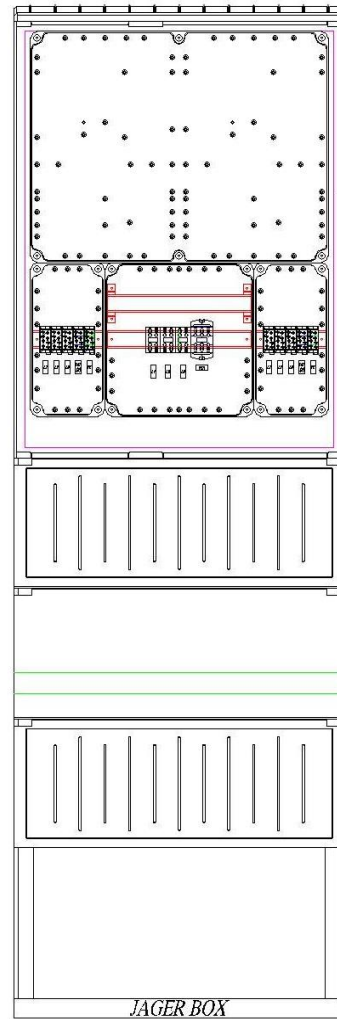

PVT-K-L Á-V Fm-SB

CSP21.ES055(PVT-K-L Á-V Fm-SB)-K-M63.80A-V32A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló
szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval a
méretlen oldalon


6

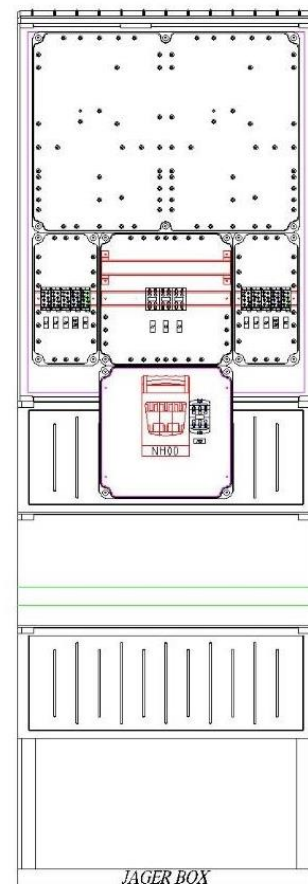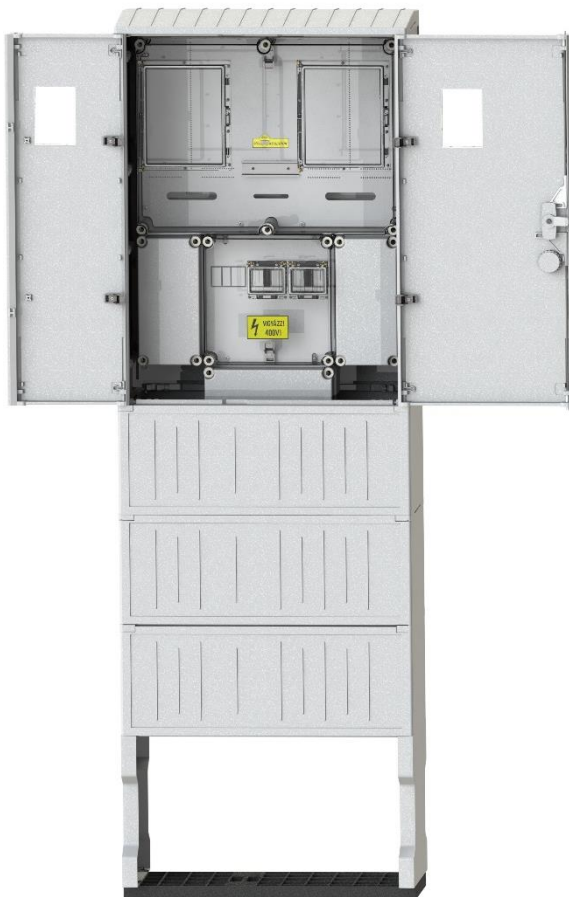

PVT-K-L Á-V Fm-Fi

CSP21.ES056(PVT-K-L Á-V Fm-Fi)-K-M63.80A-V32A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal


7

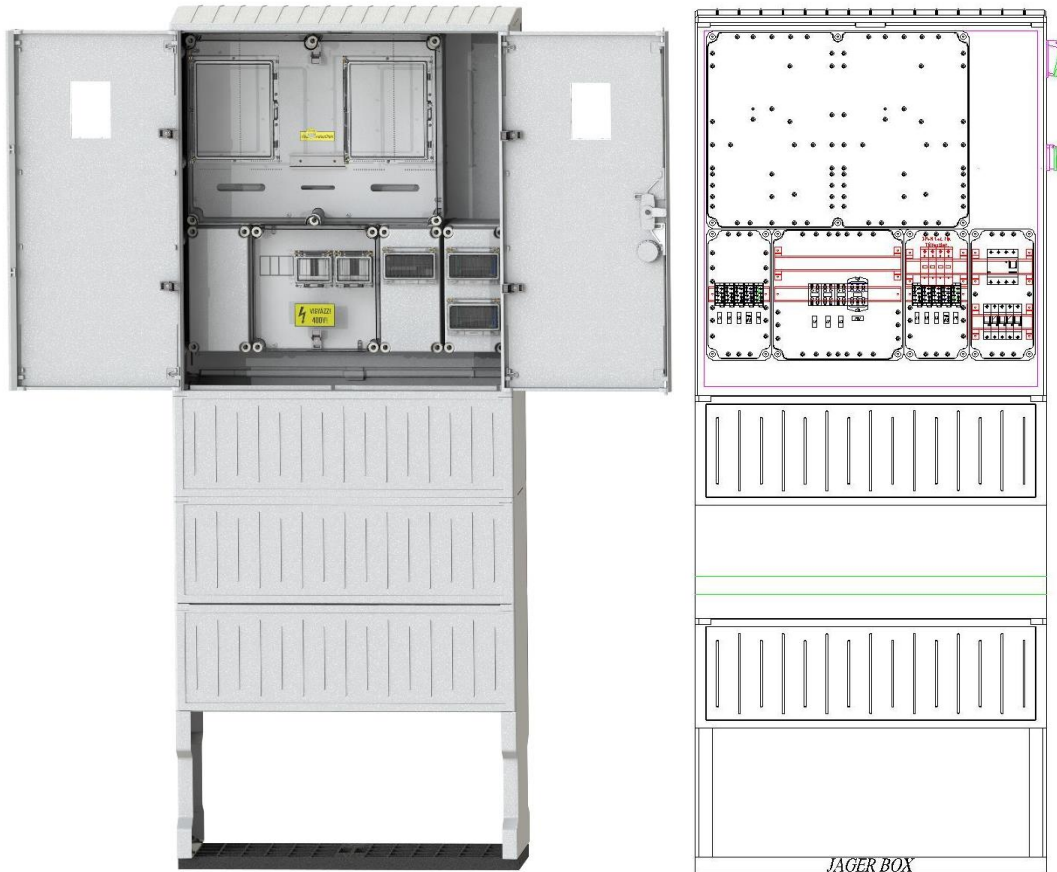

PVT-K-L-Á-V-H Fm

CSP21.ES057(PVT K-L-Á-V-H Fm)-K-M63.80A-V32A-H63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ,
DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.

8

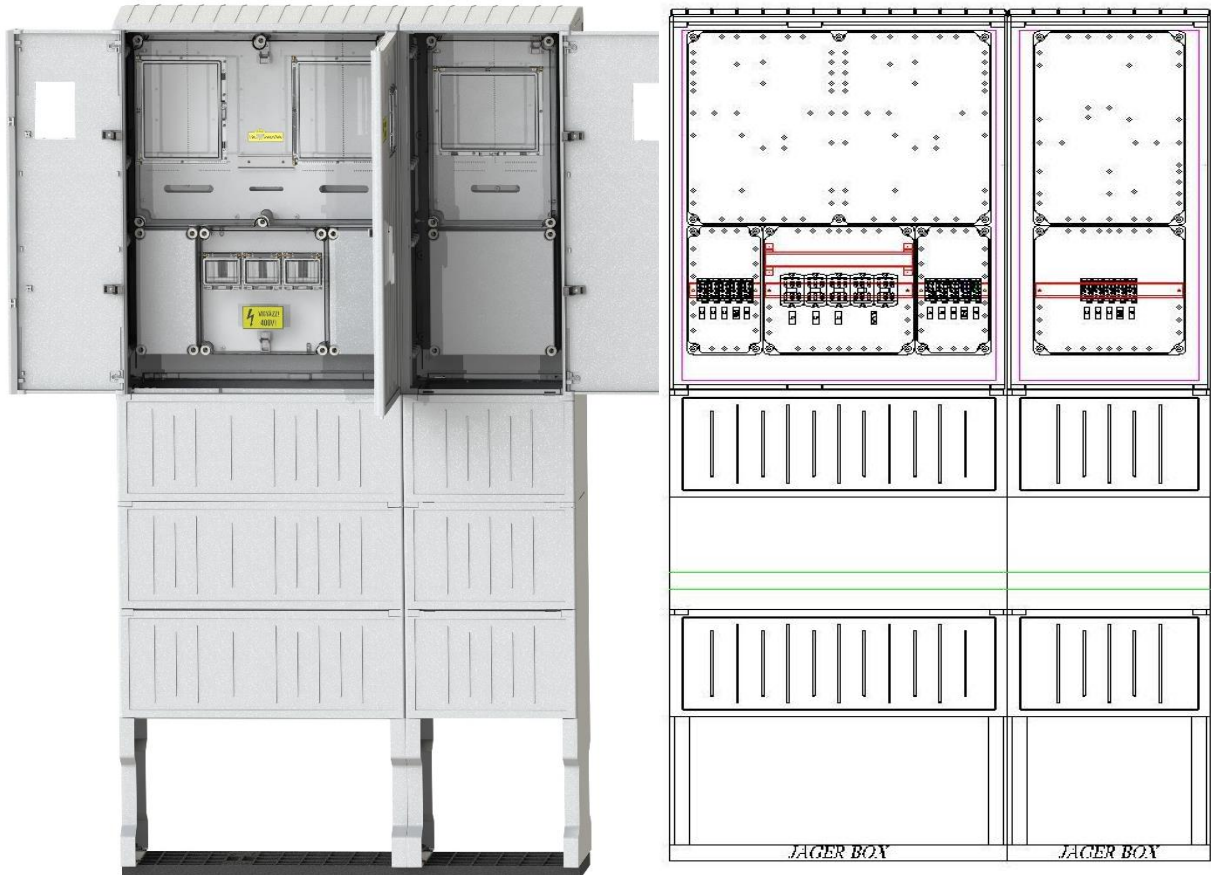


PVT K-L-Á-V-H Fm-SB

CSP21.ES058(PVT Á-V-H Fm-SB)-K-M63.80A-V32A-H63.80A / +

Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles, szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval a méretlen oldalon. Csak a korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.


9

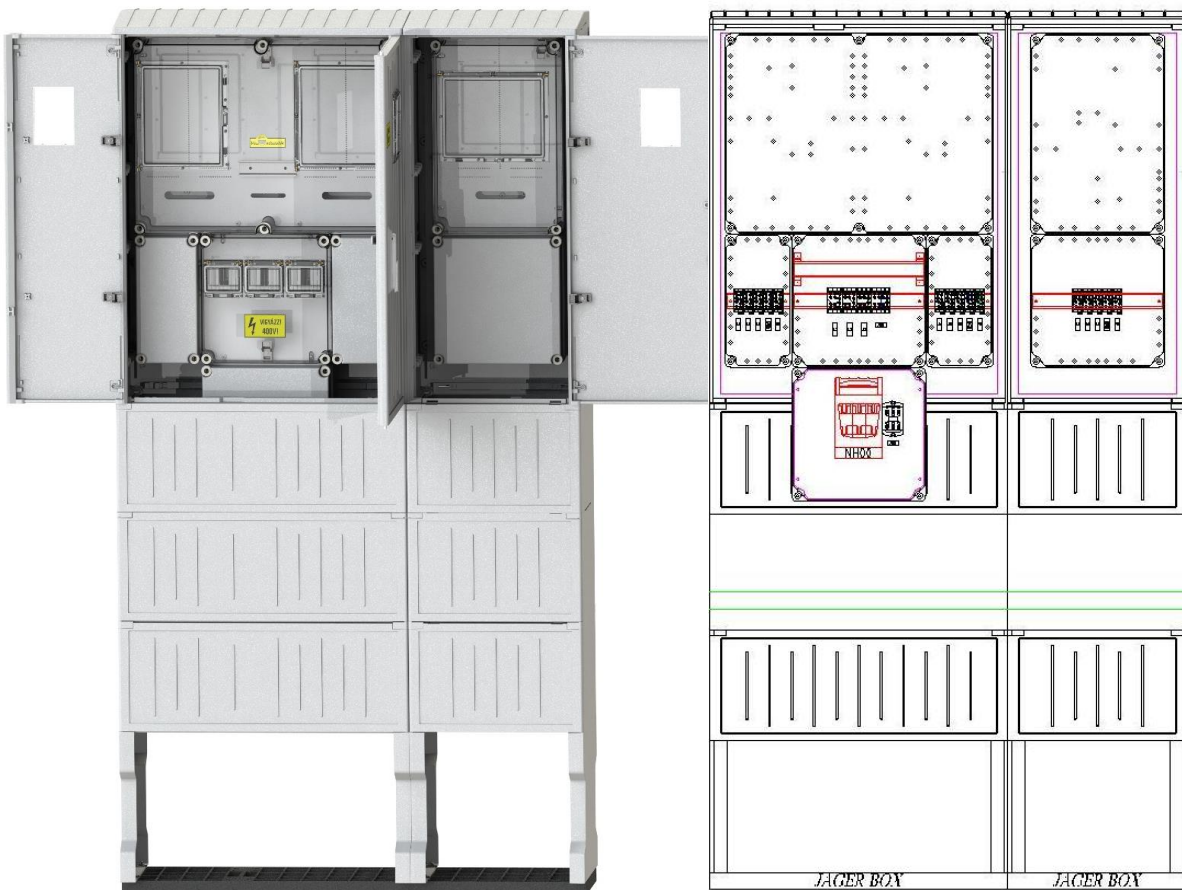

PVT-K-L Á-V-H Fm-Fi

CSP21.ES059(PVT-K-L Á-V-H Fm-Fi)-K-M63.80A-V32A-H63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A és V32A mérés földkábeles, szabadon álló
szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval,
túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal. Csak a
korábbi E.on (ÉDÁSZ, DÉDÁSZ és TITÁSZ) szolgáltatási területeken alkalmazható.


10

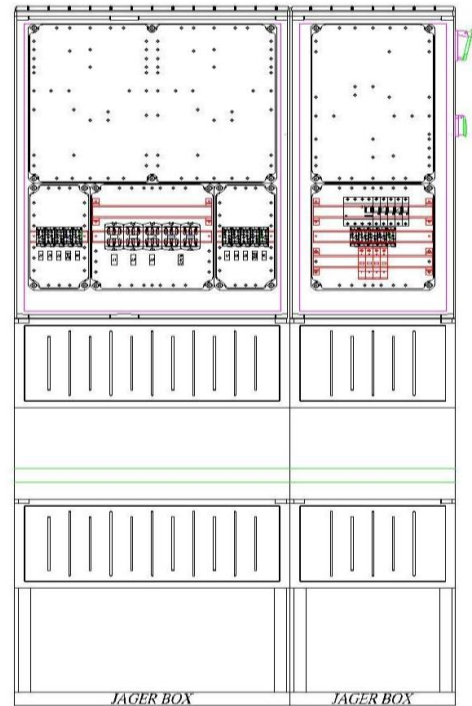

Az új szekrény neve: PVT-K-L-Á-V-Hv Fm

CSP21.ES071(PVT-K-L-Á-V-Hv Fm)-K-M63.80A-V32A-Hv32A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és Hv32A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval.


11

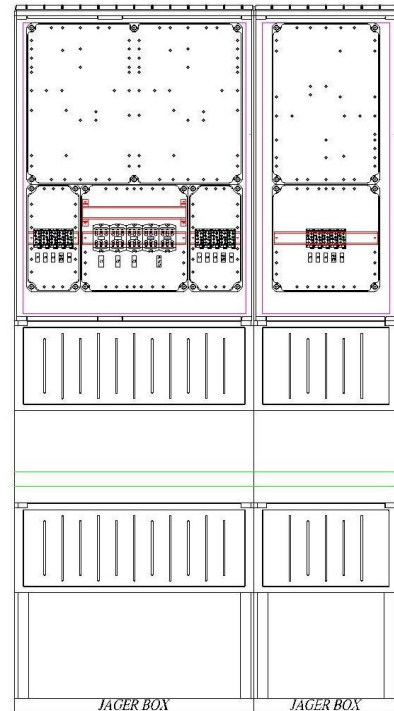

Az új szekrény neve: PVT-K-L-Á-V-Hv Fm-SB

CSP21.ES072(PVT Á-V-Hv Fm-SB)-K-M63.80A-V32A-Hv32A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval
a méretlen oldalon.


12

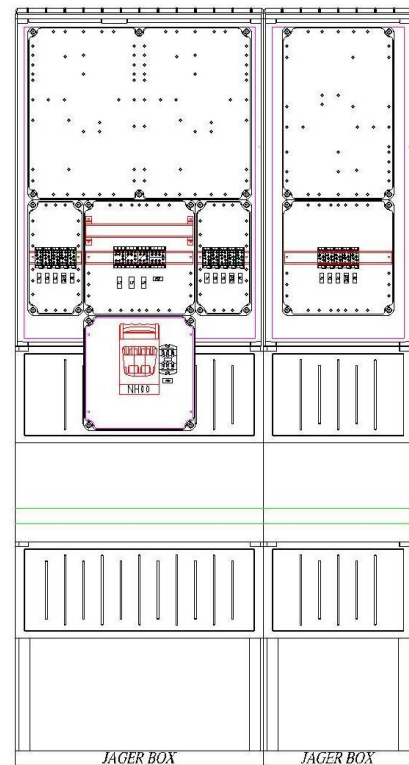

PVT-K-L Á-V-Hv Fm-Fi

CSP21.ES073(PVT-K-L Á-V-Hv Fm-Fi)-K-M63.80A-V32A-Hv32A_+
Egy felhasználási helyes M63.80A, V32A és H63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval,
túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal


13

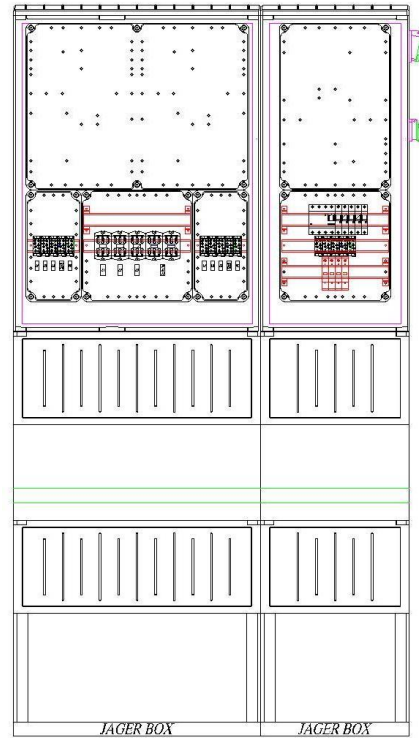

PVT-K-L Á-V Fm-80A

CSP21.ES074(PVT-K-L Á-V Fm-80A)-K-M63.80A-V63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, szabadon
álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval


14

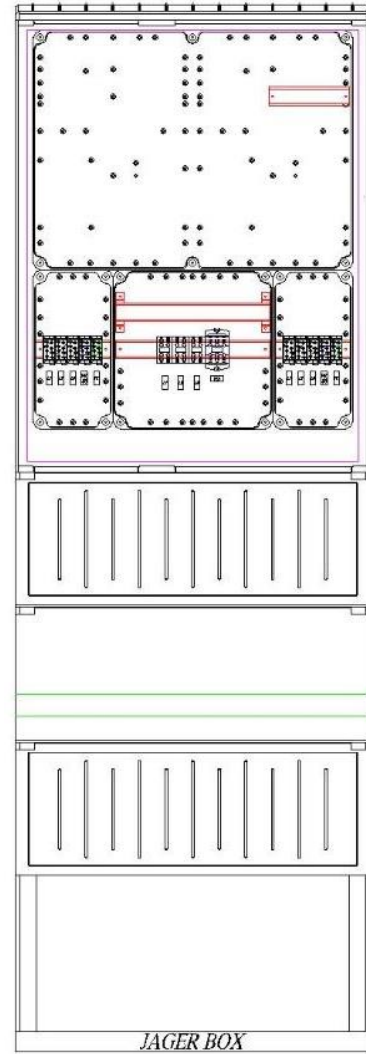

PVT-K-L Á-V Fm-SB-80A

CSP21.ES075(PVT-K-L Á-V Fm-SB-80A)-K-M63.80A-V63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, szabadon
álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval a
méretlen oldalon


15

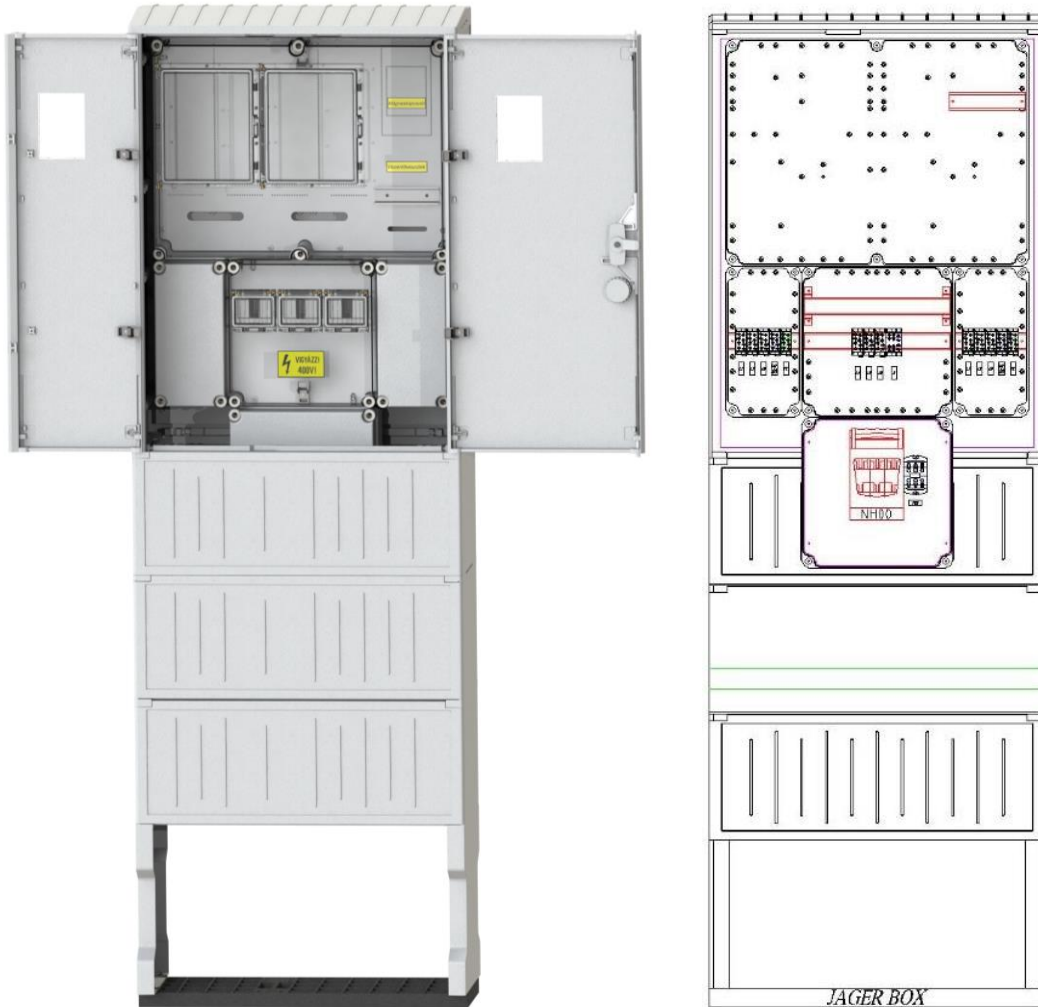

PVT-K-L Á-V Fm-Fi-80A

CSP21.ES076(PVT-K-L Á-V Fm-Fi-80A)-K-M63.80A-V63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A és V63.80A mérés földkábeles, szabadon
álló szerelt kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval,
túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal


16

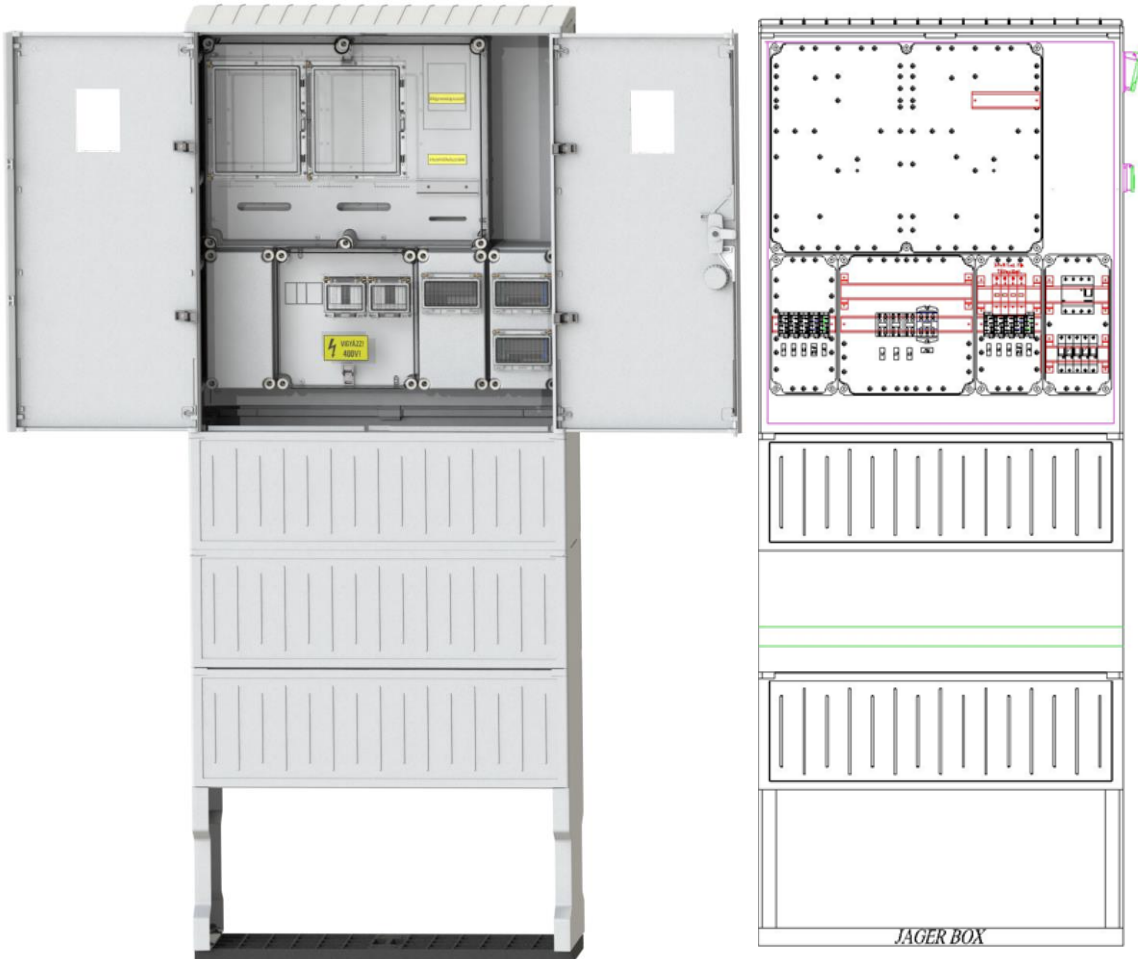

PVT Á-V-H Fm-80A

CSP21.ES077(PVT Á-V-H Fm-80A)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval.


17

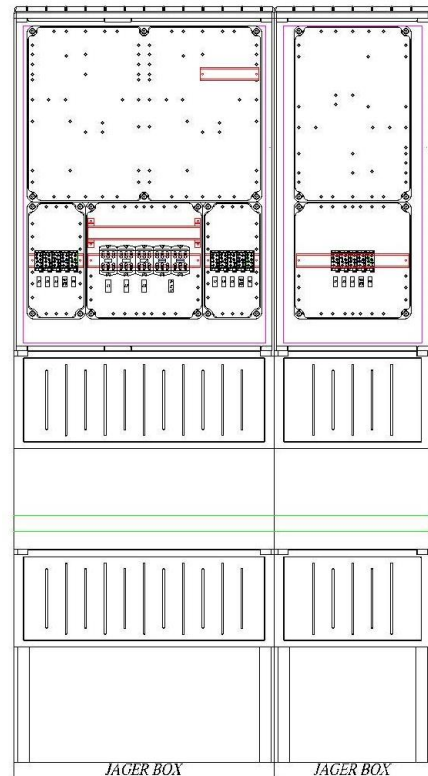

PVT Á-V-H Fm-SB-80A

CSP21.ES078(PVT Á-V-H Fm-SB-80A)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval
a méretlen oldalon.


18

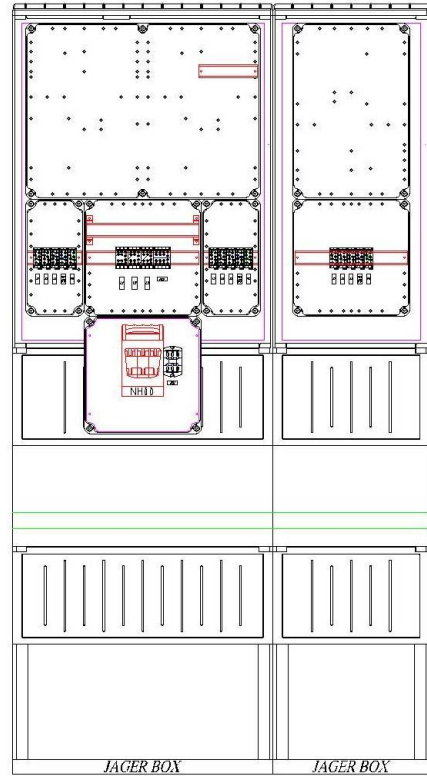

PVT Á-V-H Fm-Fi-80A

CSP21.ES079(PVT Á-V-H Fm-Fi-80A)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és H63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval,
túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal


19

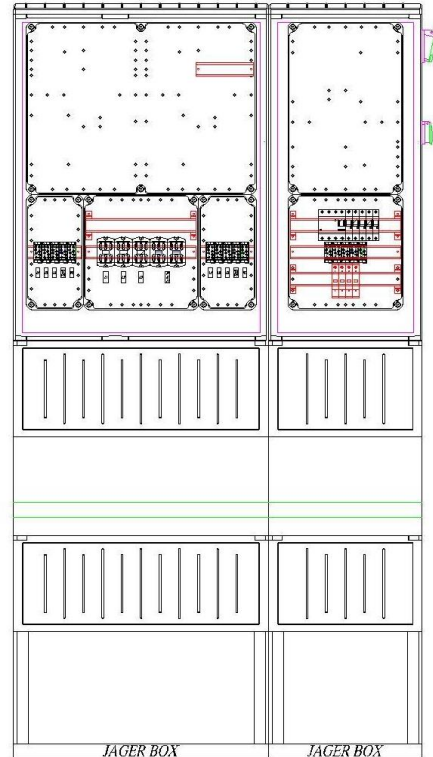

PVT-K-L Á-V-Hv Fm-80A

CSP21.ES080(PVT Á-V-Hv Fm-80A)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval.


20

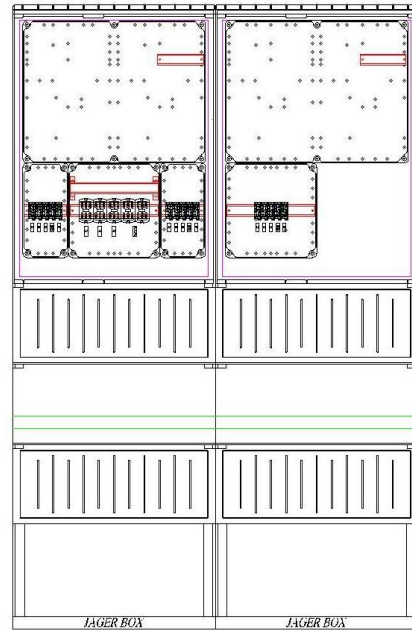

PVT-K-L Á-V-Hv Fm-SB-80A

CSP21.ES081(PVT Á-V-Hv Fm-SB-80A)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, NH00 szakaszoló biztosítóval
a méretlen oldalon

21

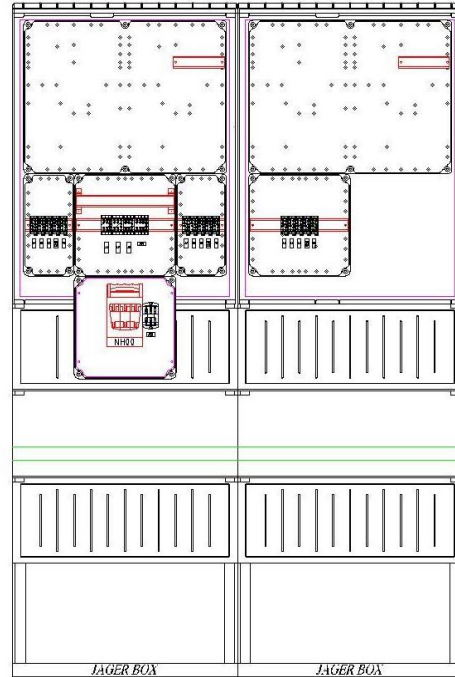

PVT-K-L-Á-V-Hv Fm-Fi-80A

CSP21.ES082(PVT Á-V-Hv Fm-Fi-80A)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A / +
Egy felhasználási helyes M63.80A, V63.80A és Hv63.80A mérés, földkábeles,
szabadon álló kivitelben, fogyasztói főelosztóval, áramvédős kismegszakítóval,
túlfeszültség levezetővel 1 db 5p 16A és 2db 3P 16A/230V dugaljjal

22

